

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. Добровольського № 25

від 12.03.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 129, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	24	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	211	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	24	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	32	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	118	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на одич канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал	67	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежка

2) Газопровід - лежак потребує фарбування

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити!)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

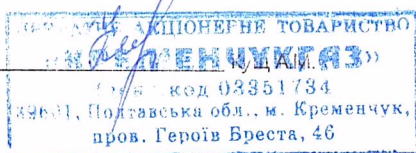

**АКТ**

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Горішні Плавні вул. Добровольського № 26

від 13.03.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 130, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	12	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	106	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	60	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал	37	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежку

2) Газопровід - лежак потребує фарбування

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

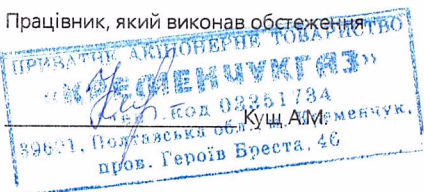

З актом ознайомлений

\_\_\_\_\_



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. Добровольськог № 28

від 14.03.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 131, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	11	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	64	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	11	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	11	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	88	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	53	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
 багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))


Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

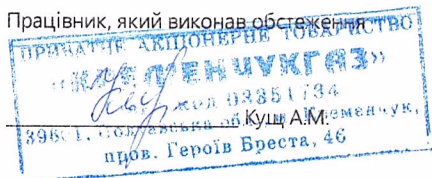

З актом ознайомлений \_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. Добровольського № 29

від 18.03.2024 р.

Відповідно до договору від 01 березня 2024 року № 132, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	6	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	24	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	210	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	24	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	32	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	119	шт
10	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
12	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	63	од
13	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку

2) Газопровід - лежак потребує фарбування

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_



3 актом ознайомлений

\_\_\_\_\_



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. добровольського № 31

від 19.03.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 133, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	14	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	117	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	14	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	14	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	56	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	31	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежку

2) Газопровід - лежак потребує фарбування

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. Добровольського № 35

від 20.03.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 134, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	6	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	156	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	142	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	76	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

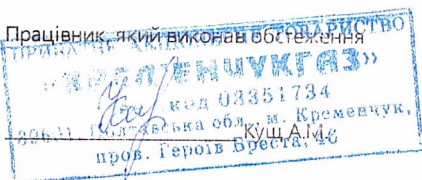

З актом ознайомлений \_\_\_\_\_



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. Добровольського № 37

від 21.03.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 135, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	6	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	19	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	99	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	19	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	19	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	169	шт
10	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
12	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	86	од
13	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежачу

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити!)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення недоліків - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_



З актом ознайомлений \_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. Добровольського № 39

від 25.03.2024 р.

Відповідно до договору від 11 березня 2024 року № 136, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	6	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	127	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	144	шт
10	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
11	Перевірка наявності тяги з димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
12	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	75	од
13	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити!)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Строк на усунення недоліків - за гідних погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження  
  
 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»  
 вул. Героїв Бреста, 46  
 м. Кременчук, Кіровоградська обл.  
 ІПН 525201734

З актом ознайомлений \_\_\_\_\_



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. Добровольського № 41

від 26.03.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 137, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВСБГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВСБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	12	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	107	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	60	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	33	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

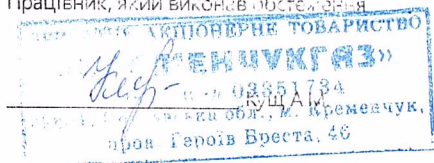

\_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні вул. Добровольського № 43

від 27.03.2024 р.

Відповідно до договору від 01 березня 2024 року № 138, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	5	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	18	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	160	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	18	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	24	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	90	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	47	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про доступ (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

З актом ознайомлений \_\_\_\_\_

