

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 1

від 01.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 335, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	12	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	86	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	12	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	11	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_ про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_ багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_



З актом ознайомлений

\_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 4

від 06.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 336, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	19	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	47	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	6	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	9	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

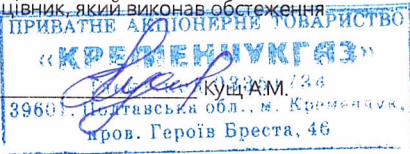

\_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 5

від 07.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 337, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	23	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

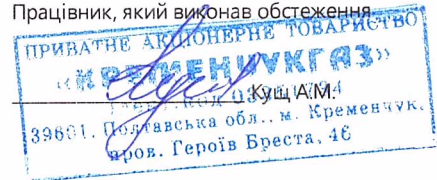

З актом ознайомлений

\_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 6

від 12.08.2024 р.

Відповідно до договору від 08 серпня 2024 року № 305, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	14	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	143	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	13	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фарбування газопроводу - за гідних погодних умов; демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 7

від 13.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 338, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	26	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	5	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



\_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 9

від 14.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 339, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	28	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	15	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

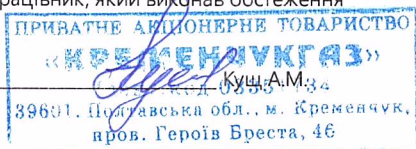

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 10

від 20.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 340, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	15	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	115	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	14	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Фарбування газопроводу - за гідних погодних умов; демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

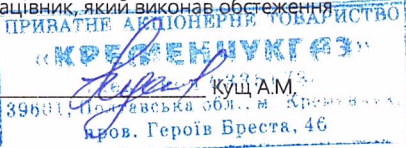Працівник, який виконав обстеження  
  
 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»  
 Куц А.М.  
 39601, Подільська обл., м. Кременчук,  
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений \_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 12

від 21.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 341, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	13	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	42	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	6	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

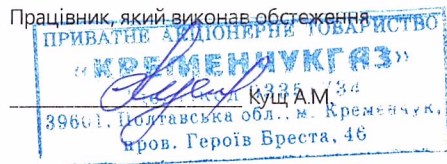

З актом ознайомлений

\_\_\_\_\_



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 15

від 22.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 342, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	25	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено ~~недоліки~~ (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід - лежак потребує фарбування.
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

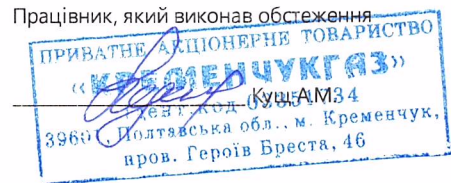

\_\_\_\_\_

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 17

від 26.08.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 343, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	40	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	10	од
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

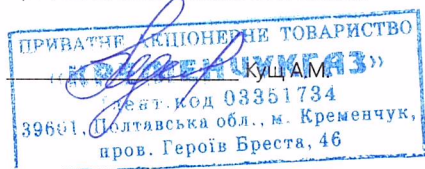

\_\_\_\_\_