

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 10

від 08.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 551, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 30 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 102 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 8 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 10 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 29 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав/обстеження

З актом ознайомлений

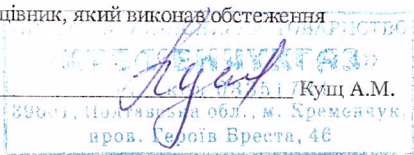

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 13

від 09.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 552, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 6 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 67 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 164 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 19 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 19 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 66 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження ПРІСТРО


Куш А.М.
м.п. Героїв Вреста, 45

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 12

від 13.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 553, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 26 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 150 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 14 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 18 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 25 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежку.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

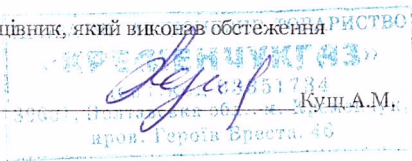

З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 14

від 14.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 554, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 30 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 135 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 14 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 18 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 29 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

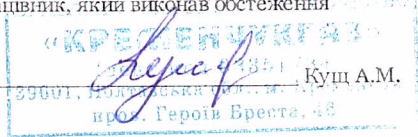

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 16

від 15.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 555, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 41 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 134 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 14 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 18 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 40 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежкау.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Куц А.М.

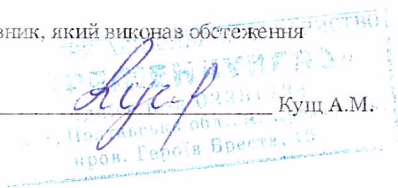

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 17/10

від 16.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 556, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17/10.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 6 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 59 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 152 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 19 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 19 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 58 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



Куц А.М.
пров. Героїв Вреста, 46

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 18

від 20.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 557, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 25 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 102 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 12 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 24 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

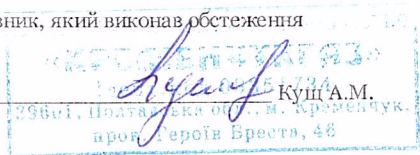

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 30

від 23.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 558, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кушч Анастасій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 16 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 109 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 6 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 8 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 15 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

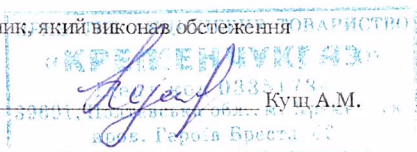

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

від 28.01.2025 р.

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 31

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 559, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кушч Анастолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 23 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 92 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 10 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 10 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 22 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).


За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

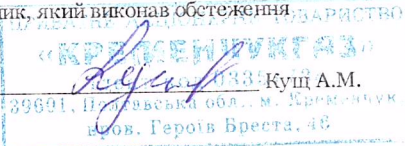Працівник, який виконав обстеження

 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 39601, Івано-Франківська обл., м. Кременчук
 вул. Героїв Бреста, 48

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

від 29.01.2025 р.

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 33

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 560, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 31 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 95 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 10 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 10 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 30 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

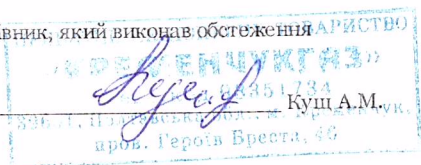

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 34

від 30.01.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 561, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 3 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 35 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 98 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 8 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 10 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 34 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

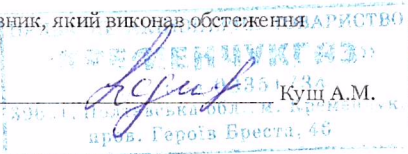

 КУЦ А.М.
 пр-в. Героїв Бреста, 48

З актом ознайомлений
